


Consumo de Agua en Colanta

Planta de Recibo

CONSUMO DE AGUA POR CADA 100 LITROS DE LECHE RECIBIDA.
PLANTAS DE ACOPIO COLANTA. PRIMER TRIMESTRE DE 1999

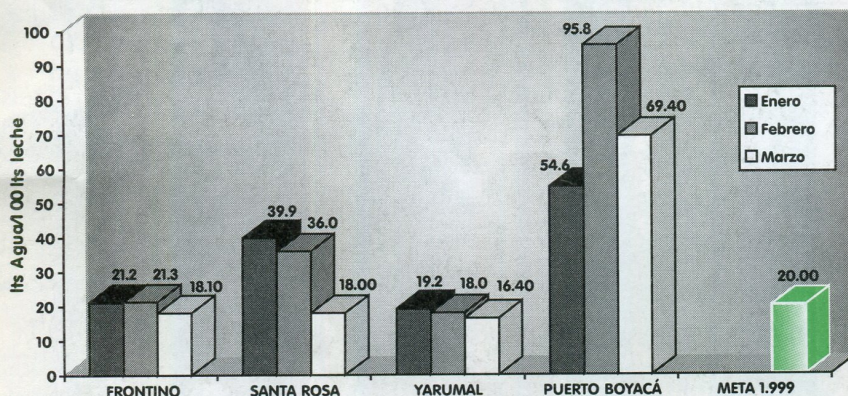


Yarumal es la planta de acopio modelo de La Cooperativa en el uso racional del agua en el primer trimestre de 1999. Su consumo promedio fue de 17,90 litros de agua por cada 100 litros de leche recibida.

También debe resaltarse el esfuerzo que viene realizando el personal de las plantas de Frontino y Santa Rosa donde redujeron el consumo en un 33,3 y 24% respectivamente en relación con el trimestre anterior.

Plantas Procesadoras: Pasterización

CONSUMO DE AGUA POR CADA 100 LITROS DE LECHE RECIBIDA.
PLANTAS PASTERIZADORAS COLANTA. PRIMER TRIMESTRE DE 1999

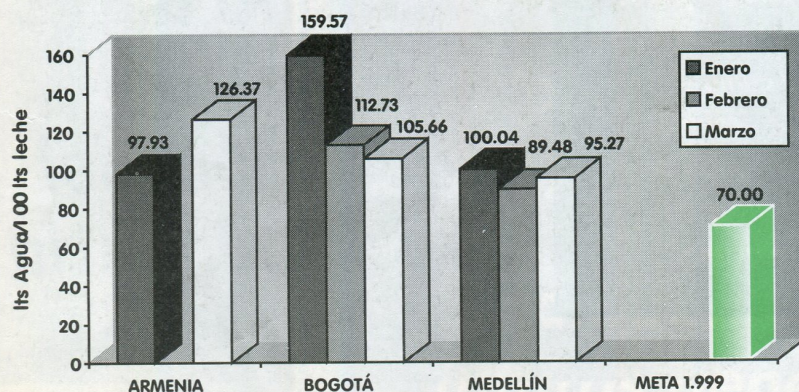


Medellín es la planta pasterizadora modelo de La Cooperativa en el uso racional del agua en el primer trimestre de 1999. Su consumo promedio fue de 94,9 litros de agua por cada 100 litros de leche pasterizados.

Las Plantas de Armenia y Bogotá gastan 15 y 25 por ciento más de agua por cada 100 litros de leche procesada que la Planta de Medellín, a pesar de que las primeras tienen procesos similares. Es necesario establecer programas de uso racional del agua en estas plantas.

Planta Procesadora Derivados Lácteos San Pedro


CONSUMO DE AGUA POR CADA 100 LITROS DE LECHE.
PROCESADA EN SAN PEDRO. PRIMER TRIMESTRE DE 1999

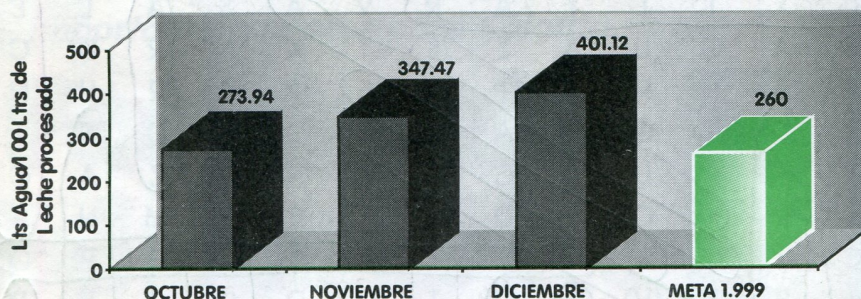

La planta de San Pedro presenta el mayor consumo de agua en la Cooperativa debido a sus procesos. La meta es reducir en un 30 por ciento dichos consumos en este año.

Planta Pulverizadora Planeta Rica


CONSUMO DE AGUA POR CADA 100 kgs. DE LECHE EN POLVO
PRIMER TRIMESTRE DE 1999

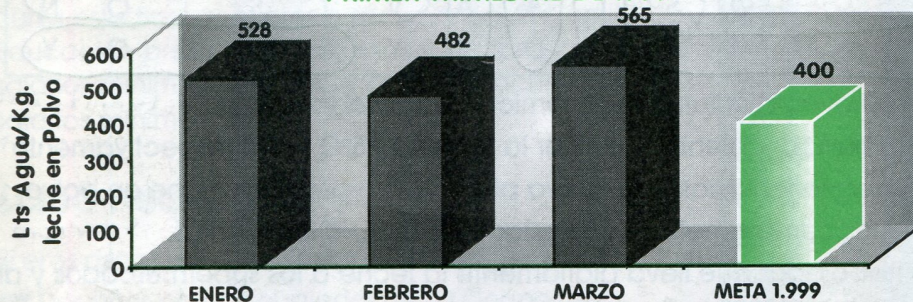

En la planta de Planeta Rica se aprovecha el agua extraída de la leche en el proceso de pulverización. La meta es reducir el consumo hasta 400 litros de agua por cada 100 Kilos de leche en polvo producida.

Planta de Sacrificio Santa Rosa

CONSUMO DE AGUA POR ANIMAL SACRIFICADO
PRIMER TRIMESTRE DE 1999

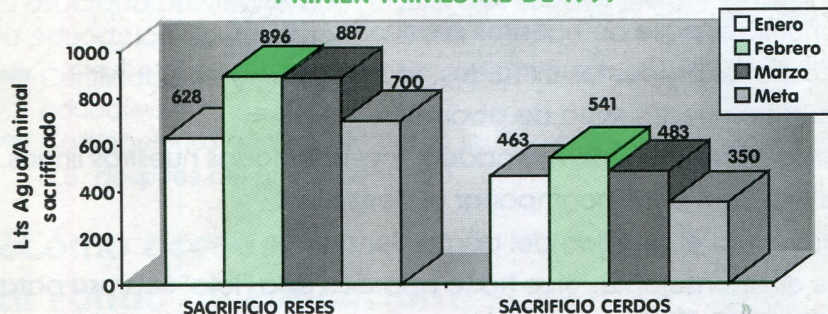

La planta de sacrificio presenta un consumo muy alto de agua por animal sacrificado. La meta para 1999 es reducir a 350 Litros de agua por cerdo sacrificado y 700 Litros por res sacrificada.

La Coordinación de Recursos Hídricos se ha propuesto reducir en un 30% los consumos de agua en todas las plantas de La Cooperativa en este año.

CON SU COLABORACIÓN PODEMOS LOGRARLO

- Cierre la llave de las mangueras cuando no las utilice.
- Utilice solo mangueras con pistola economizadora.
- Reporte las fugas.
- No barra con agua.
- Evite toda acción que implique desperdicio de agua.